

RAPORT DE INCERCARE nr.4849 /data emiterii : 03.08.2025.

Nume client: S.C AQUATERM AG 98 S.A.


Provenienta probei: proba apa potabila- robinet iesire Statia de Tratare Apa Cerbureni

Adresa de prelevare: Statia de Apa Cerbureni

Data prelevării probei-ora de prelevare: 01.08.2025-07:45

Data primirii probei/data efectuării analizelor: 01.08.2025-07:55/ 01.08.2025 - 03.08.2025

Cine a recoltat proba : Duta Corina

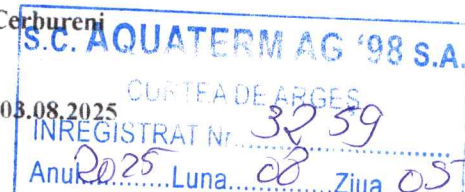

I. DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	Indicatori fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf. O.G 7/2023 si H.G 971/2023)	Referential
1	pH masurat la 20 °C	Unit pH	7,2	$\geq 6,5 ; \leq 9,5$	SR EN ISO 10523/2012
2	Conductivitate	$\mu\text{S}/\text{cm}$ la 20°C	214	2500	SR EN 27888/1997
3	Turbiditate*	NTU	1.0	4	SR EN ISO 7027-1/2016
4	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	<0,05	0,5	SR ISO 7150-1 / 2001
5	Nitrati (NO_3^-)	mg/l	4,07	50	SR ISO 7890-3 / 2000
6	Nitriti (NO_2^-)	mg/l	<0,05	0,5	SR EN ISO 26777 / 2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
7	Cloruri	mg/l	12,34	250	SR ISO 9297/2001
8	Clor rezidual liber	mg/l	0,5	$\geq 0,10 ; \leq 0,50$	SR EN ISO 7393-2/2018
9	Duritate totala	Gr germ		$\geq 5 ; \leq 20$	SR ISO 6059 / 2008
10	Oxidabilitate (metoda indicelui de permanganat)	mg/l	1,10	5	SR EN ISO 8467 / 2001
11	Aluminiu	$\mu\text{g}/\text{l}$	81	200	SR ISO 10566 / 2001

II DETERMINARI MICROBIOLOGICE

1	Numar colonii la 37°	numar/ml	Fara modificari anormale	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 22°C	numar/ml	Fara modificari anormale	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
4	Escherichia coli	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
5	Enterococi intestinali (Streptococi fecali)	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
6	Clostridium perfringens	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 14189:2017

Intocmit chimist ,
Corina Jianu
CORINA
CHEMIST SPECIALIST
COD: 490039

Intocmit biolog,
Corina Duta

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are un caracter momentan. Valori inscrise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie. Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.

* incercare neinregistrata

RAPORT DE INCERCARE nr. 470/data emiterii : 03.08.2025.

Nume client: S.C AQUATERM AG 98 S.A.

Provenienta probei : proba apa potabila retea

Adresa de prelevare: Recolta apa-Punct retea- Bulevardul Basarabilor – Fantana Publica

Data prelevării probei-ora de prelevare:01.08.2025 -09:50

Data primirii probei/data efectuării analizelor:01.08.2025-10:35 / 01.08.2025 – 03.08.2025

Cine a recoltat proba: Duta Corina

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

CURTEA DE ARGES

INREGISTRAT Nr. 3258
Anul 2025 Luna 08 Ziua 05

I. DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	Indicatori fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf. O.G 7/2023 si H.G 971/2023)	Referential
1	pH masurat la 20 °C	Unit pH	6,9	$\geq 6,5 ; \leq 9,5$	SR EN ISO 10523/2012
2	Conductivitate	$\mu S/cm$ la 20°C	88,6	2500	SR EN 27888/1997
3	Turbiditate*	NTU	1,6	4	SR EN ISO 7027-1/2016
4	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	<0,05	0,5	SR ISO 7150-1 / 2001
5	Nitrati (NO_3^-)	mg/l	4,32	50	SR ISO 7890-3 / 2000
6	Nitriti (NO_2^-)	mg/l	<0,05	0,5	SR EN ISO 26777 /2002
					SR EN 26777:2002/C91:2006
7	Cloruri	mg/l		250	SR ISO 9297/2001
8	Clor rezidual liber	mg/l	0,30	$\geq 0,10 ; \leq 0,50$	SR EN ISO 7393-2/2018
9	Duritate totala	Gr germ		$\geq 5 \leq 20$	SR ISO 6059 / 2008
10	Oxidabilitate (metoda indicelui de permanganat)	mg/l	1,22	5	SR EN ISO 8467 / 2001
11	Aluminiu	$\mu g/l$	99	200	SR ISO 10566 / 2001

II DETERMINARI MICROBIOLOGICE

1	Numar colonii la 37°	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 22°C	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
4	Escherichia coli	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
5	Enterococi intestinali (Streptococi fecali)	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
6	Clostridium perfringens	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 14189:2017

Intocmit chimist ,

Corina Jianu

CORINA JIANU
CHIMIST SPECIALIST
COD 670039

Intocmit biolog,

Duta Corina

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are un caracter momentan.

Valori inscrise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date pariale din raportul de incercare.

* incercare neinregistrata